


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	125 A	125 B	125 C
Напряжение	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Ток	А	0,27	0,42	0,53
Ном. мощность	Вт	61	99	122
Частота вращения	об/мин	1130	1650	1850
Вес	кг	12	12	12
Схема эл. подкл.	№	2	1	1

IRE 125 A/B/C

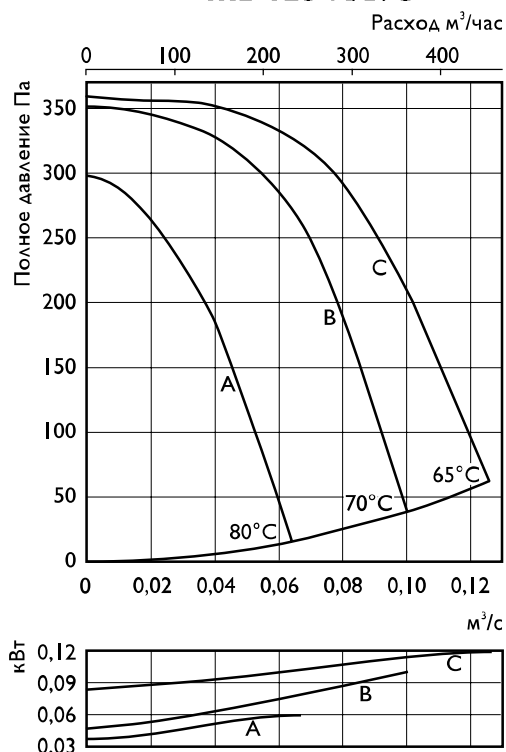

IRE 125

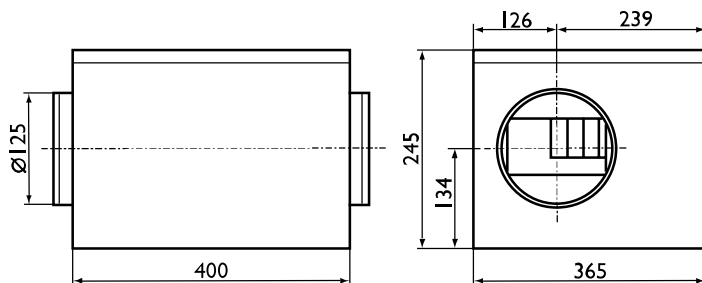

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		L _{pA} дБ(А)	L _{wA tot}	L _{wA}							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 125 A	К входу	46	53	36	51	48	43	38	33	29	17
	К выходу	54	61	48	53	54	55	56	50	43	30
	К окружению	28	35	26	28	28	27	27	25	26	27
IRE 125 B	К входу	52	59	42	56	55	51	44	40	37	27
	К выходу	61	68	55	60	61	64	62	60	53	43
	К окружению	35	42	34	34	39	34	32	28	27	28
IRE 125 C	К входу	55	62	43	59	57	54	46	44	40	30
	К выходу	63	70	56	62	63	65	64	62	55	46
	К окружению	37	44	28	35	42	36	33	29	28	28

L_{wA tot} – общий уровень шума (дБ);
L_{wA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
L_{pA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.



ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

ÖSTBERG
THE FAN COMPANY


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	160 B	160 C	160 D
Напряжение	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Ток	А	0,46	0,55	0,68
Ном. мощность	Вт	105	127	157
Частота вращения	об/мин	1650	1850	2200
Вес	кг	13	13	13
Схема эл. подкл.	Nº	1	1	1

IRE 160 B/C/D

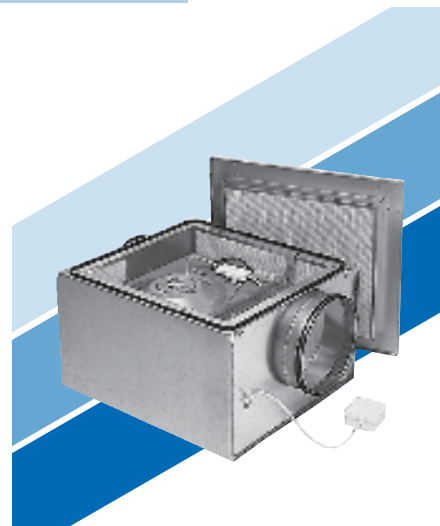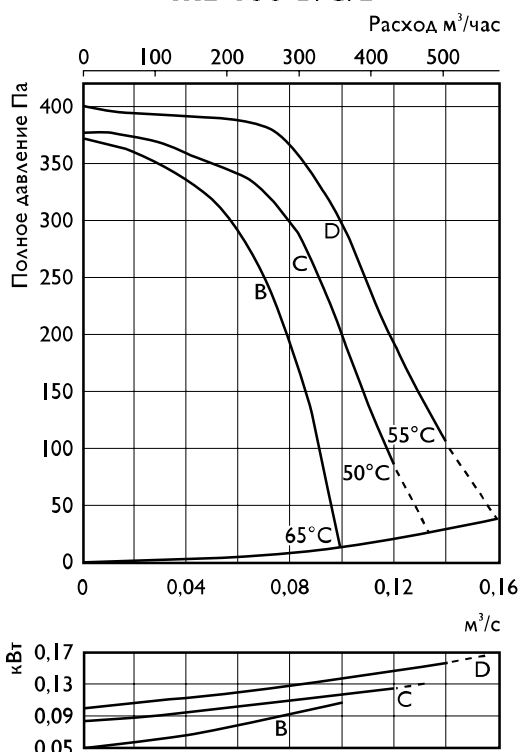

IRE 160

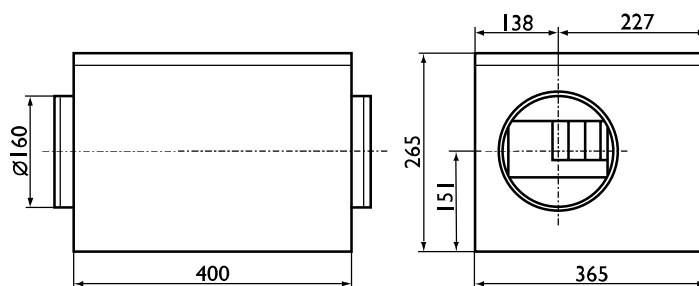

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		L _{PA} дБ(А)	L _{WA tot}	L _{WA}							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 160 B	К входу	54	61	44	59	56	50	44	39	35	26
	К выходу	61	68	56	61	61	62	61	58	53	44
	К окружению	36	43	29	40	39	34	32	28	27	27
IRE 160 C	К входу	55	62	46	60	57	53	46	42	38	29
	К выходу	64	71	58	63	64	65	63	62	56	47
	К окружению	37	44	29	37	41	36	34	30	28	28
IRE 160 D	К входу	58	65	47	63	61	57	50	48	45	37
	К выходу	65	72	59	64	65	67	65	64	57	51
	К окружению	39	46	33	40	42	41	36	34	30	28

L_{WA tot} – общий уровень шума (дБ);
 L_{WA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
 L_{PA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	200 B	200 D
Напряжение	В/Гц	230/50	230/50
Ток	А	0,55	0,69
Ном. мощность	Вт	124	157
Частота вращения	об/мин	2540	2600
Вес	кг	22	22
Схема эл. подкл.	№	1	1

IRE 200 B/D

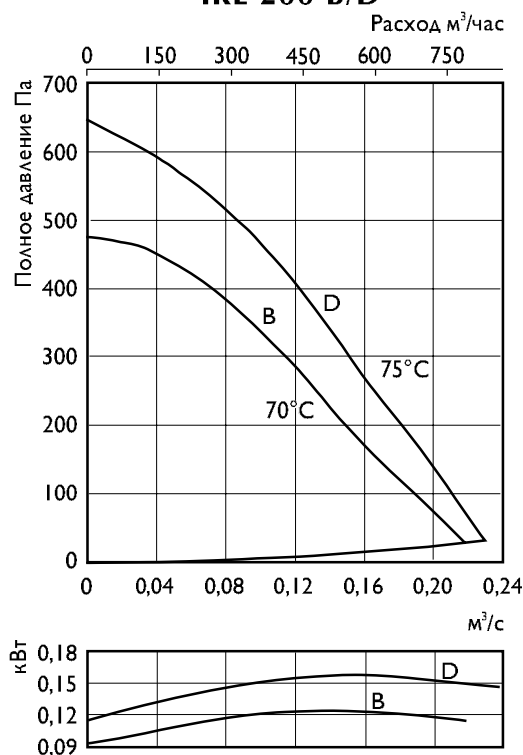

IRE 200

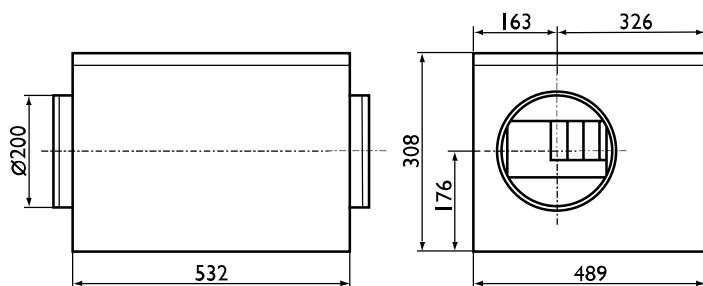

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		L _{pA} дБ(А)	L _{wA tot}	L _{wA}							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 200 B	К входу	54	61	46	52	57	57	51	45	38	27
	К выходу	66	73	56	60	65	70	67	64	57	44
	К окружению	42	49	37	36	44	46	37	37	38	40
IRE 200 D	К входу	55	62	46	54	59	57	51	45	42	33
	К выходу	67	74	55	63	67	71	68	65	58	47
	К окружению	42	49	40	38	44	47	38	36	30	27


L_{wA tot} – общий уровень шума (дБ);
L_{wA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
L_{pA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

ÖSTBERG
THE FAN COMPANY



Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	200 C	250 C
Напряжение	В/Гц	230/50	230/50
Ток	А	0,83	1,13
Ном. мощность	Вт	188	256
Частота вращения	об/мин	1800	2120
Вес	кг	14	18
Схема эл. подкл.	№	1	1

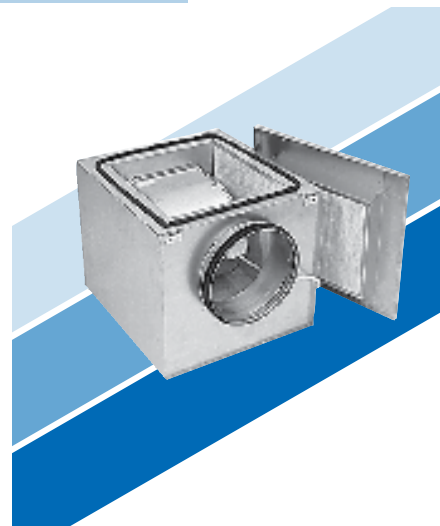

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

IRE 200/250

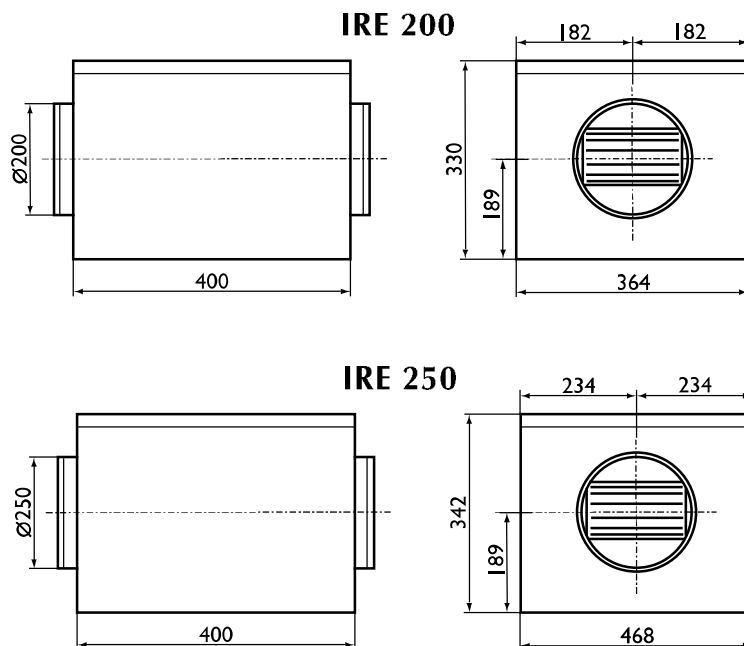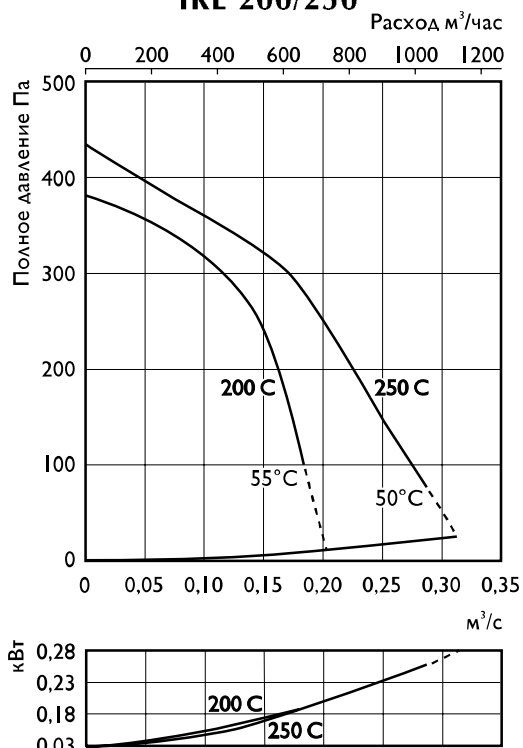

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		L _{pA} дБ(А)	L _{wA tot}	L _{wA}							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 200 C	К входу	56	63	51	58	58	58	53	54	50	39
	К выходу	64	71	57	62	62	63	66	66	60	52
	К окружению	38	45	36	42	39	40	34	32	30	27
IRE 250 C	К входу	56	63	53	59	58	55	50	47	46	44
	К выходу	63	70	58	61	60	63	62	63	61	58
	К окружению	40	47	41	38	45	39	34	36	35	36

L_{wA tot} – общий уровень шума (дБ);

L_{wA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);


L_{pA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	40×20 B 250 B	40×20 D 250 D
Напряжение	В/Гц	230/50	230/50
Ток	А	0,63	1,72
Ном. мощность	Вт	138	378
Частота вращения	об/мин	900	1300
Вес	кг	30	30
Схема эл. подкл.	№	5	5


IRE 40×20 /250

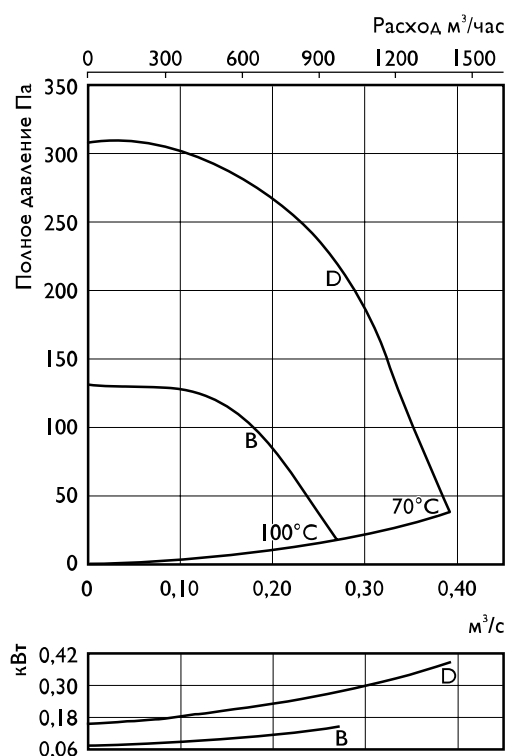

IRE 40×20

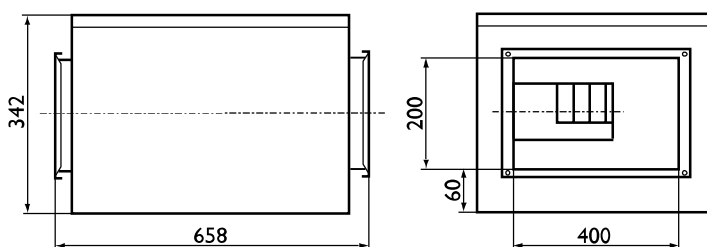

IRE 250

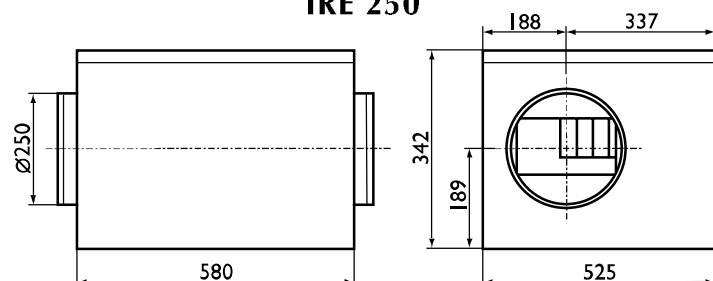

Шумовые характеристики

Тип вентилятора			L _{pA} дБ(А)	L _{WA tot}	L _{WA}							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 40×20 B	IRE 250 B	К входу	50	57	50	55	50	45	40	38	32	24
		К выходу	58	65	54	55	57	61	59	54	51	40
		К окружению	37	44	31	39	37	32	31	33	35	39
IRE 40×20 D	IRE 250 D	К входу	56	63	55	59	59	52	48	47	42	34
		К выходу	66	73	59	60	64	68	68	64	62	53
		К окружению	45	52	43	48	48	42	38	36	37	39


L_{WA tot} – общий уровень шума (дБ);
L_{WA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
L_{pA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


ÖSTBERG
THE FAN COMPANY

Технические характеристики


Тип вентилятора	IRE	250 A 40×20 A	250 E 40×20 E
Напряжение	В/Гц	230/50	230/50
Ток	А	0,67	0,89
Ном. мощность	Вт	154	201
Частота вращения	об/мин	2540	2420
Вес	кг	27	27
Схема эл. подкл.	№	1	1

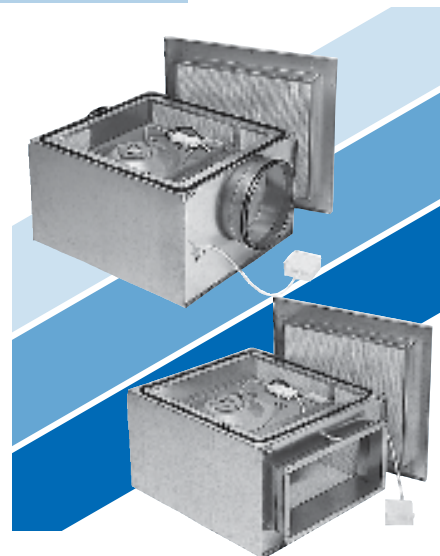


IRE 40×20 /250

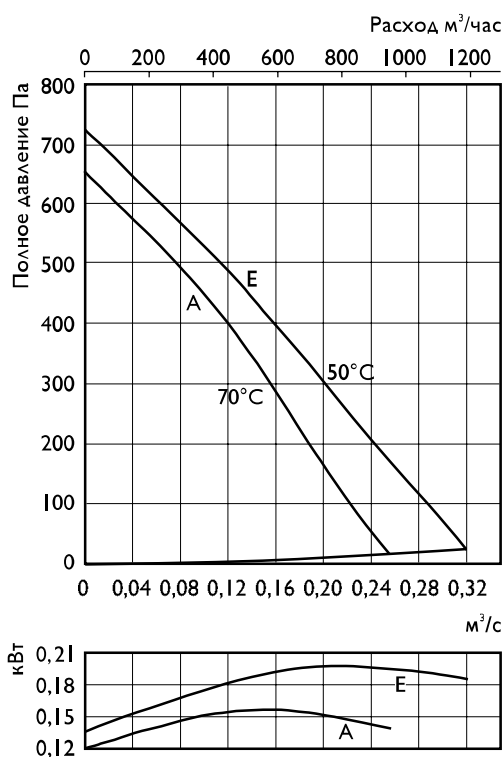

IRE 40×20

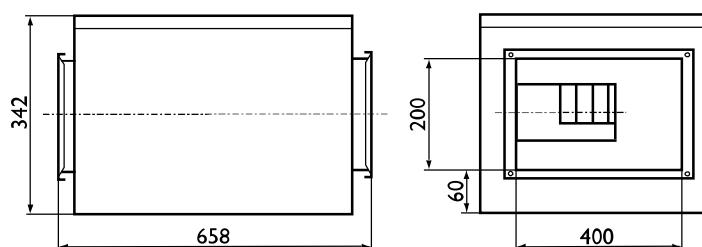

IRE 250

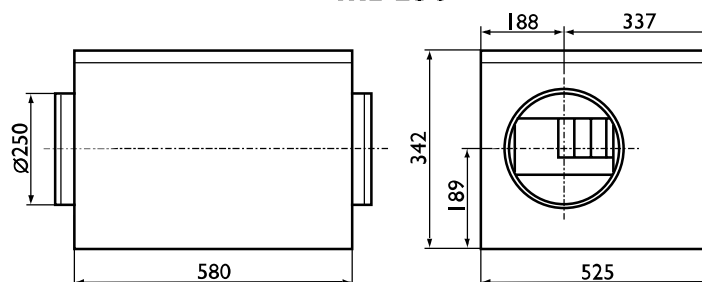

Шумовые характеристики

Тип вентилятора			L _{pA} дБ(А)	L _{wA tot}	L _{wA}							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 40×20 A	IRE 250 A	К входу	53	60	47	54	54	57	50	46	44	37
		К выходу	66	73	51	59	62	71	67	63	58	49
		К окружению	43	50	37	39	44	46	39	39	38	40
IRE 40×20 E	IRE 250 E	К входу	55	62	48	55	60	56	50	45	43	36
		К выходу	67	74	52	61	67	71	67	63	58	48
		К окружению	44	51	36	41	48	44	36	40	37	39

L_{wA tot} — общий уровень шума (дБ);

L_{wA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);



L_{pA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	50×25 A 315 A	50×25 B 315 B	50×25 C 315 C
Напряжение	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Ток	А	1,10	3,00	1,70
Ном. мощность	Вт	240	620	390
Частота вращения	об/мин	880	1330	1450
Вес	кг	38	40	30
Схема эл. подкл.	№	5	5	21

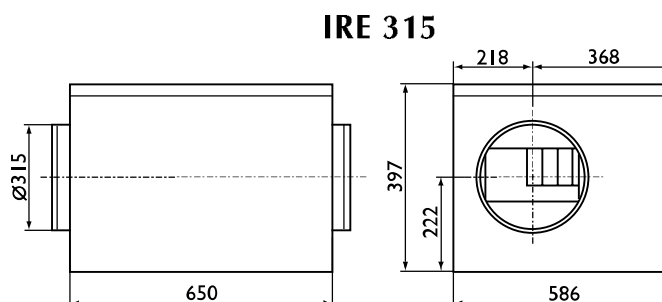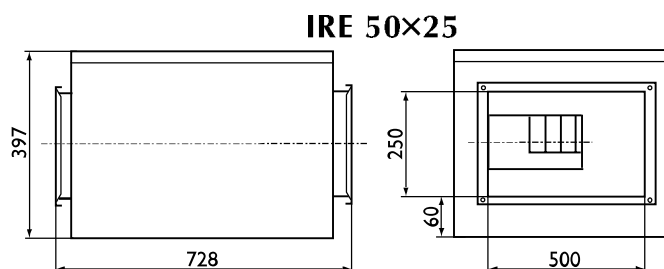

Шумовые характеристики

Тип вентилятора			L _{PA} дБ(А)	L _{WA tot}	L _{WA}							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 50×25 A	IRE 315 A	К входу	54	61	53	56	57	48	49	46	45	39
		К выходу	62	69	56	59	62	63	62	62	61	52
		К окружению	39	46	32	42	39	38	38	32	35	37
IRE 50×25 B	IRE 315 B	К входу	64	71	60	67	66	58	55	59	59	59
		К выходу	72	79	65	67	69	72	72	72	73	66
		К окружению	45	52	42	46	48	46	40	38	37	37
IRE 50×25 C	IRE 315 C	К входу	56	63	46	56	55	54	54	55	52	44
		К выходу	65	72	51	58	59	61	65	69	64	57
		К окружению	37	44	29	36	37	41	35	31	39	36


L_{WA tot} – общий уровень шума (дБ);
L_{WA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
L_{PA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


ÖSTBERG
THE FAN COMPANY

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

IRE 50×25 A/315 A

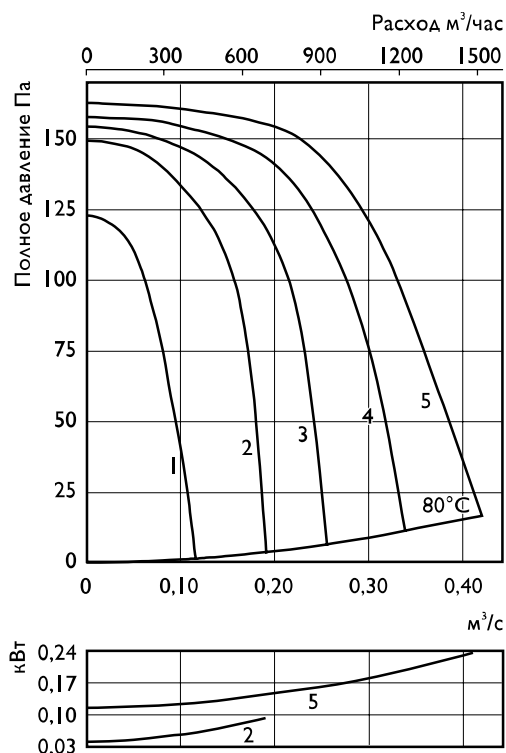


IRE 50×25 B/315 B

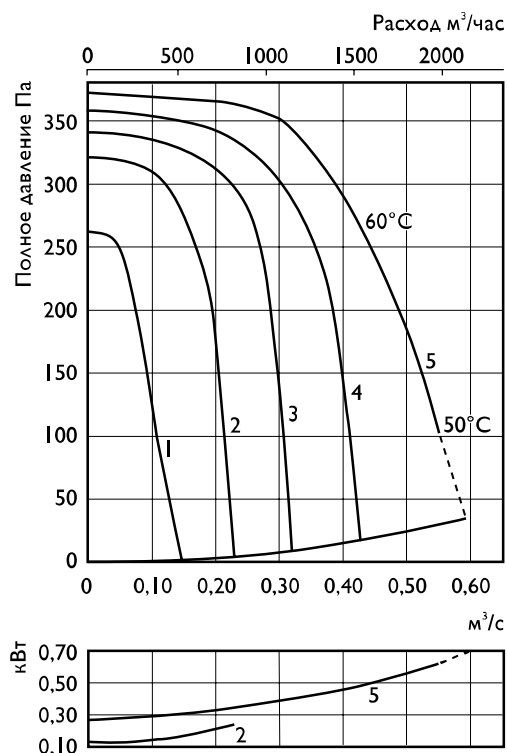

Положение на трансформаторе/кривой	5	4	3	2	1
1 фаза В	230	170	140	110	80

IRE 50×25 C/315 C


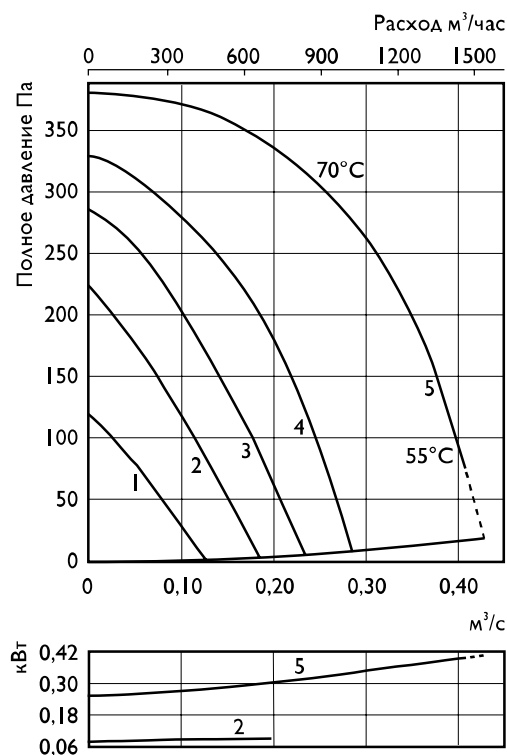


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	355 C
Напряжение	В/Гц	230/50
Ток	А	2,30
Ном. мощность	Вт	540
Частота вращения	об/мин	1850
Вес	кг	31
Схема эл. подкл.	№	21

IRE 355 C

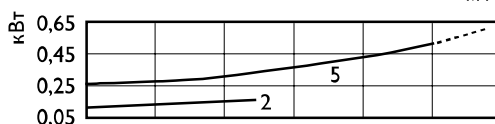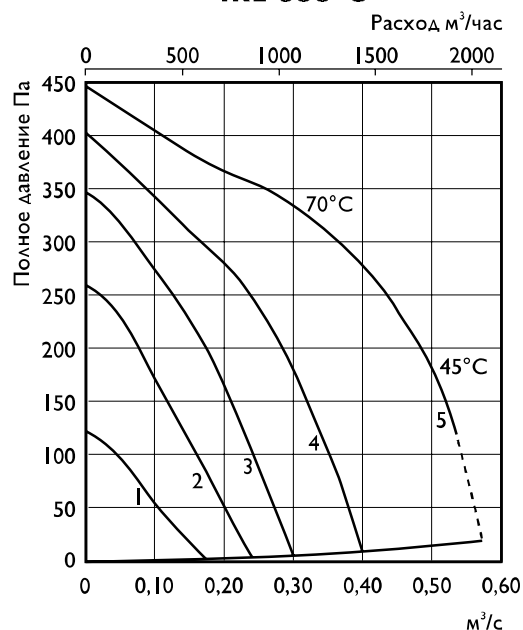

IRE 355

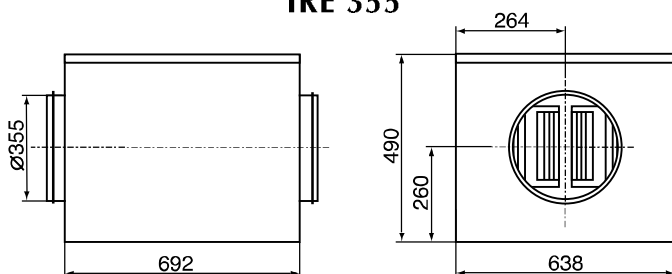

Положение на трансформаторе/кривой	5	4	3	2	1
1 фаза В	230	170	140	110	80

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		L _{pA} дБ(А)	L _{wA tot}	L _{wA}							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 355 C	К входу	60	67	54	61	61	57	55	58	54	48
	К выходу	69	76	59	64	63	65	69	73	68	60
	К окружению	39	46	32	37	38	42	39	34	33	27


L_{wA tot} – общий уровень шума (дБ);
L_{wA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
L_{pA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


ÖSTBERG
THE FAN COMPANY

Технические характеристики


Тип вентилятора	IRE	50×30 C 400 C
Напряжение	В/Гц	230/50
Ток	А	2,30
Ном. мощность	Вт	540
Частота вращения	об/мин	1850
Вес	кг	31
Схема эл. подкл.	Nº	21

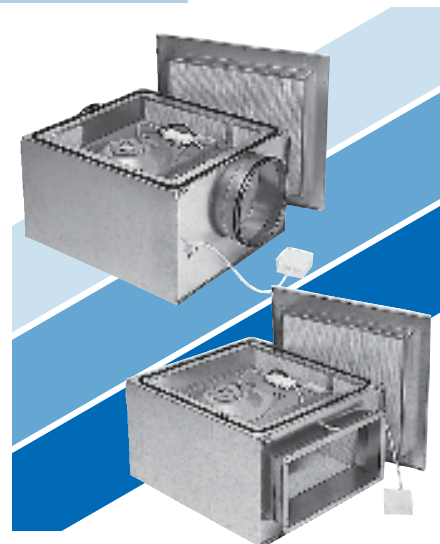


IRE 50×30 C/400 C

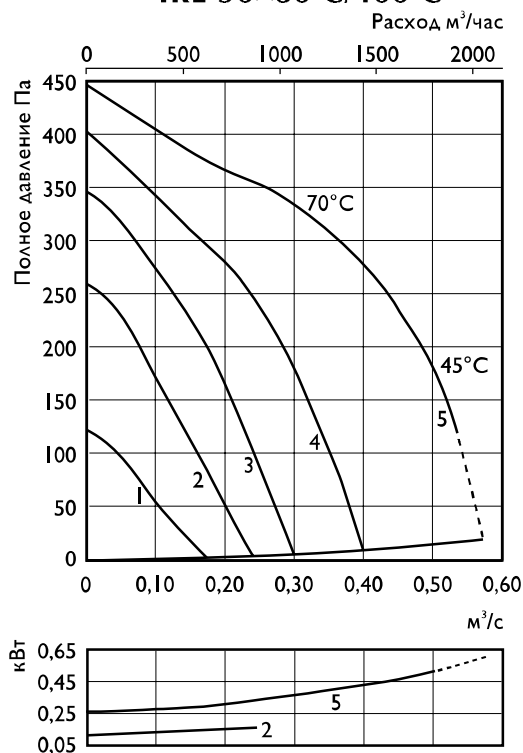

IRE 50×30

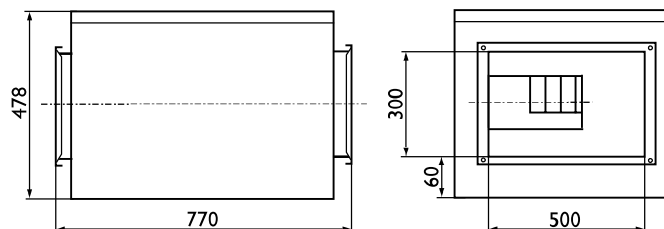

IRE 400

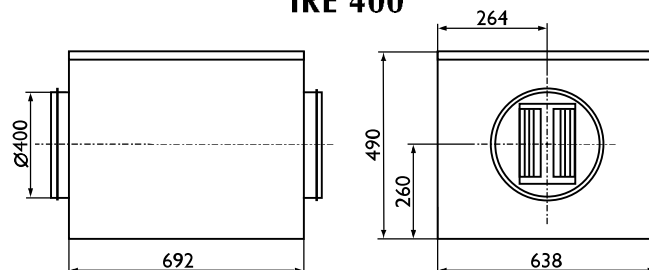

Положение на трансформаторе/кривой	5	4	3	2	1
1 фаза В	230	170	140	110	80

Шумовые характеристики

Тип вентилятора			L _{рА} дБ(А)	L _{wA tot}	L _{wA}							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 50×30 C	IRE 400 C	К входу	60	67	54	61	61	57	55	58	54	48
		К выходу	69	76	59	64	63	65	69	73	68	60
		К окружению	39	46	32	37	38	42	39	34	33	27

L_{wA tot} – общий уровень шума (дБ);


L_{wA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);

L_{рА} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

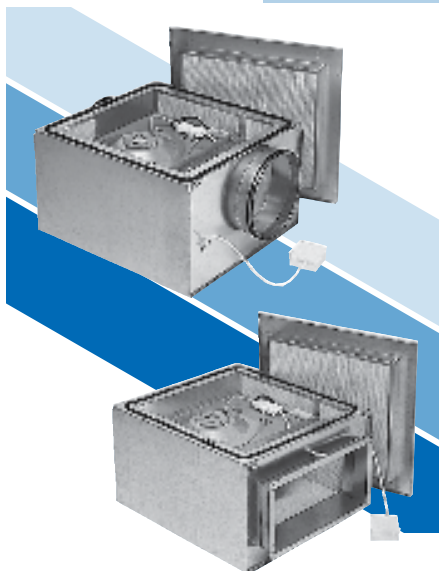


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	50×30 D 400 D	50×30 F 400 F
Напряжение	В/Гц	230/50	230/50
Ток	А	2,10	4,70
Ном. мощность	Вт	470	1000
Частота вращения	об/мин	810	1200
Вес	кг	50	50
Схема эл. подкл.	№	5	5

IRE 50×30

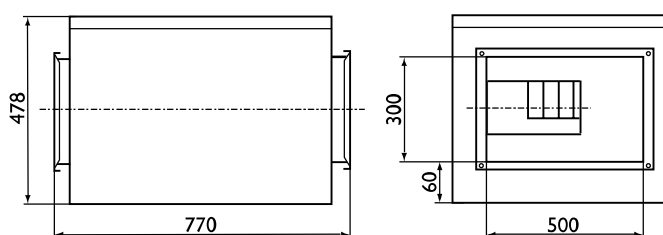

IRE 400

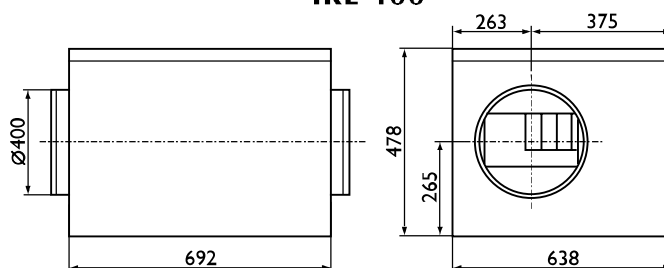

Шумовые характеристики

Тип вентилятора			L _{PA} дБ(А)	L _{WA tot}	L _{WA}							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 50×30 D	IRE 400 D	К входу	55	62	54	57	56	53	52	50	47	37
		К выходу	64	71	62	65	63	65	65	60	60	49
		К окружению	39	46	42	36	40	40	39	35	36	37
IRE 50×30 F	IRE 400 F	К входу	61	68	58	63	65	58	57	56	53	45
		К выходу	71	78	67	67	69	71	74	69	68	60
		К окружению	46	53	46	46	49	45	45	43	43	41

L_{WA tot} — общий уровень шума (дБ);

L_{WA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);


L_{PA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

ÖSTBERG
THE FAN COMPANY


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

IRE 50×30 D/400 D

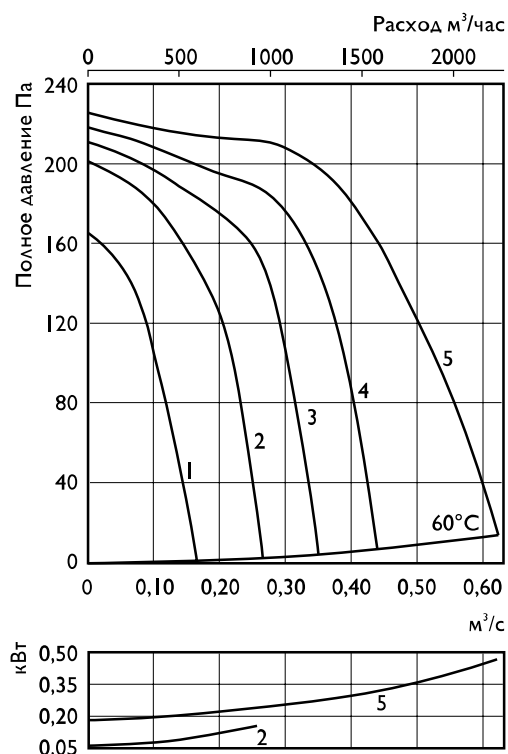

Положение на трансформаторе/кривой	5	4	3	2	1
1 фаза В	230	170	140	110	80

IRE 50×30 F/400 F

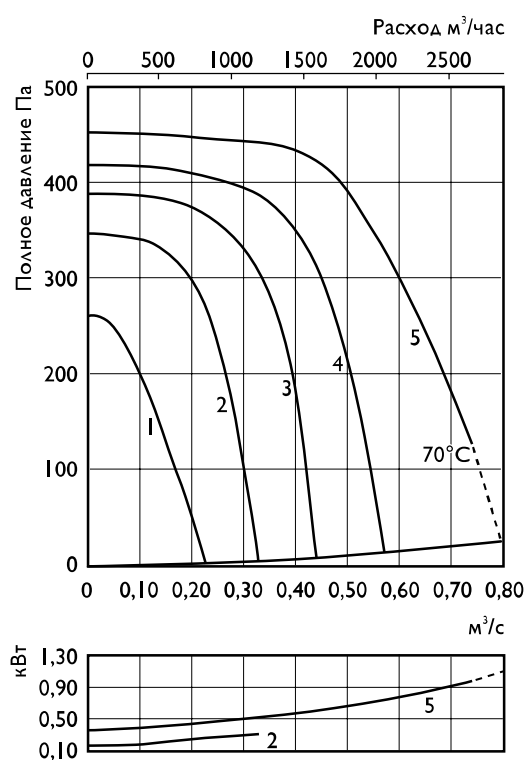


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	60×35 A 500 A	60×35 B 500 B	60×35 C 500 C
Напряжение	В/Гц	400/50	230/50	400/50
Ток	А	2,00	3,30	2,60
Ном. мощность	Вт	540	740	1300
Частота вращения	об/мин	690	850	800
Вес	кг	75	66	74
Схема эл. подкл.	№	4	5	4

IRE 60×35

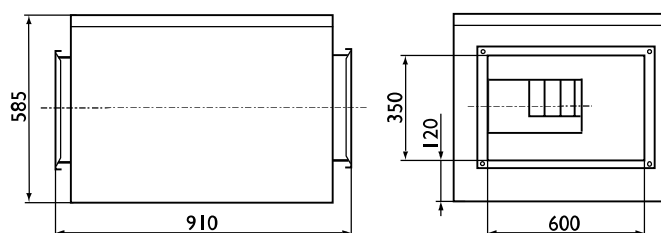

IRE 500

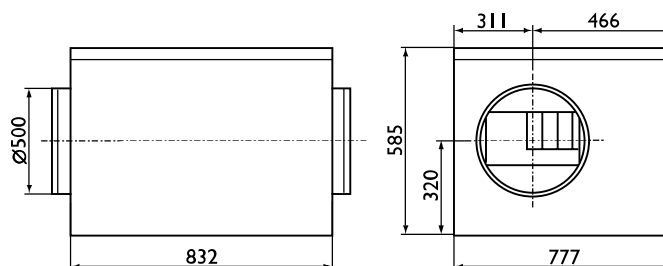

Шумовые характеристики

Тип вентилятора			L _{PA} дБ(А)	L _{WA tot}	L _{WA}							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 60×35 A	IRE 500 A	К входу	55	62	55	57	56	53	52	53	50	38
		К выходу	66	73	58	59	63	68	68	67	65	51
		К окружению	42	49	42	36	44	46	41	39	39	37
IRE 60×35 B	IRE 500 B	К входу	56	63	54	57	59	54	54	53	51	40
		К выходу	67	74	57	59	64	68	69	68	66	54
		К окружению	43	50	42	38	46	45	41	41	40	37
IRE 60×35 C	IRE 500 C	К входу	62	69	59	62	59	59	62	61	62	55
		К выходу	73	80	59	64	66	70	75	74	74	67
		К окружению	44	51	43	41	44	45	46	39	38	38



L_{WA tot} – общий уровень шума (дБ);
L_{WA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
L_{PA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE



ÖSTBERG
THE FAN COMPANY

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

IRE 60×35 A/500 A

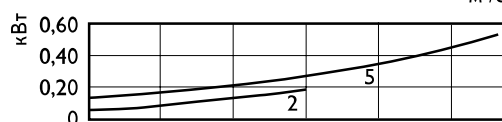
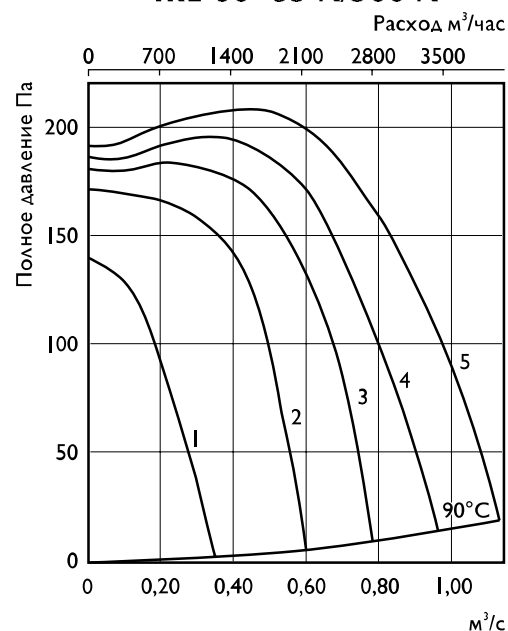


IRE 60×35 B/500 B

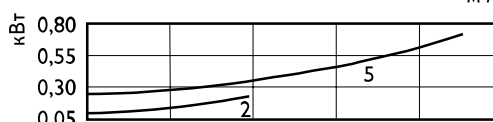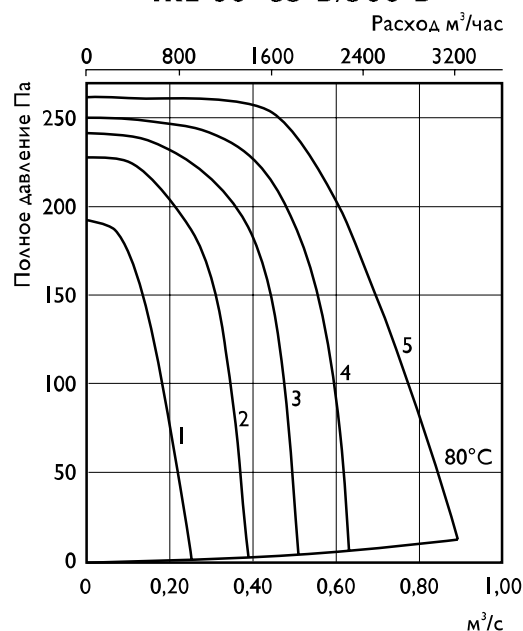

Положение на трансформаторе/кривой		5	4	3	2	1
1 фаза	В	230	170	140	110	80
3 фазы	В	400	240	185	145	95

IRE 60×35 C/500 C

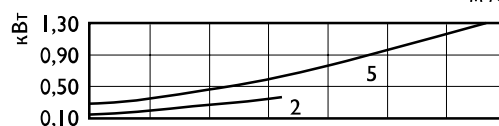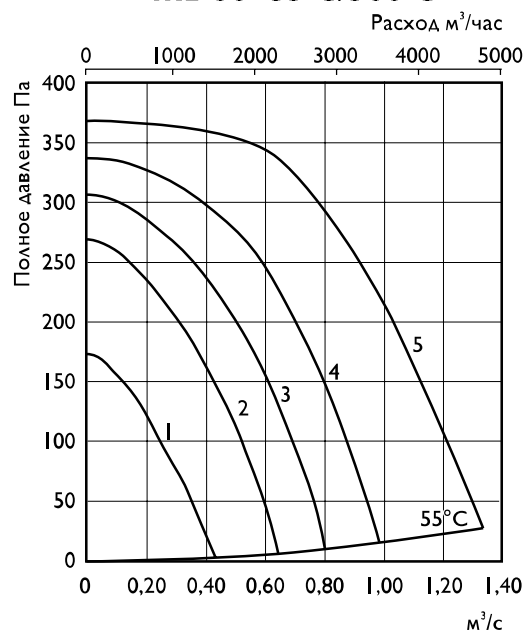


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	60×35 D 500 D	60×35 E 500 E	60×35 F 500 F
Напряжение	В/Гц	230/50	400/50	400/50
Ток	А	8,00	4,00	5,80
Ном. мощность	Вт	1780	1880	3400
Частота вращения	об/мин	1280	1380	1390
Вес	кг	71	71	85
Схема эл. подкл.	№	5	4	4

IRE 60×35

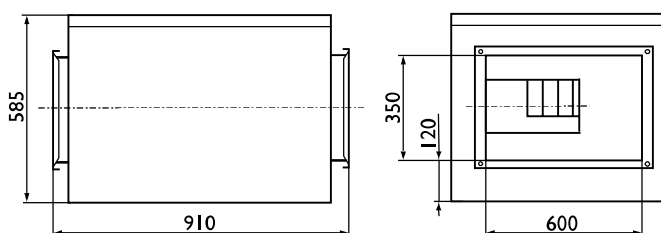

IRE 500

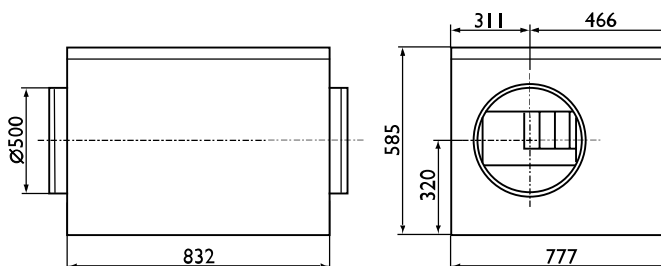

Шумовые характеристики

Тип вентилятора			L _{pA} дБ(А)	L _{WA tot}	L _{WA}							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 60×35 D	IRE 500 D	К входу	66	73	64	67	69	62	65	65	61	53
		К выходу	79	86	67	72	75	77	82	81	78	68
		К окружению	52	59	53	48	54	53	52	52	50	43
IRE 60×35 E	IRE 500 E	К входу	66	73	64	68	65	64	66	66	63	55
		К выходу	80	87	67	72	75	78	83	81	78	68
		К окружению	52	59	53	47	52	52	53	53	51	45
IRE 60×35 F	IRE 500 F	К входу	70	77	67	72	68	64	69	71	67	59
		К выходу	81	88	67	73	75	78	85	82	79	69
		К окружению	55	62	55	51	56	54	55	56	55	49


L_{WA tot} – общий уровень шума (дБ);
L_{WA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
L_{pA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


ÖSTBERG
THE FAN COMPANY

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

IRE 60×35 D/500 D

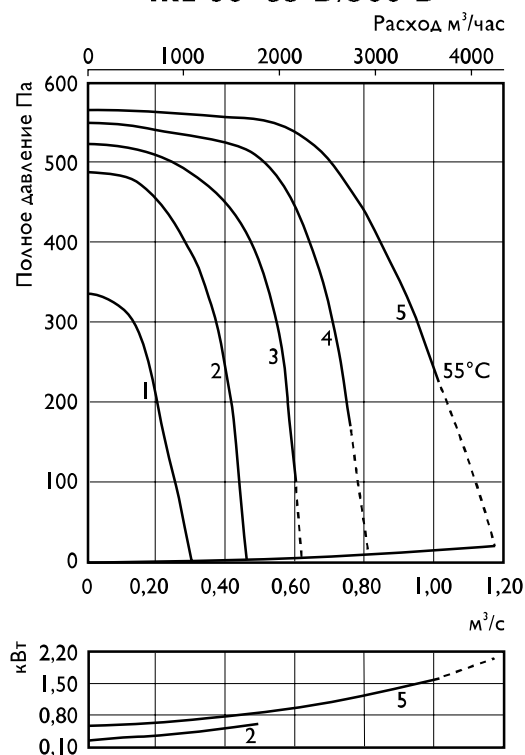


IRE 60×35 E/500 E

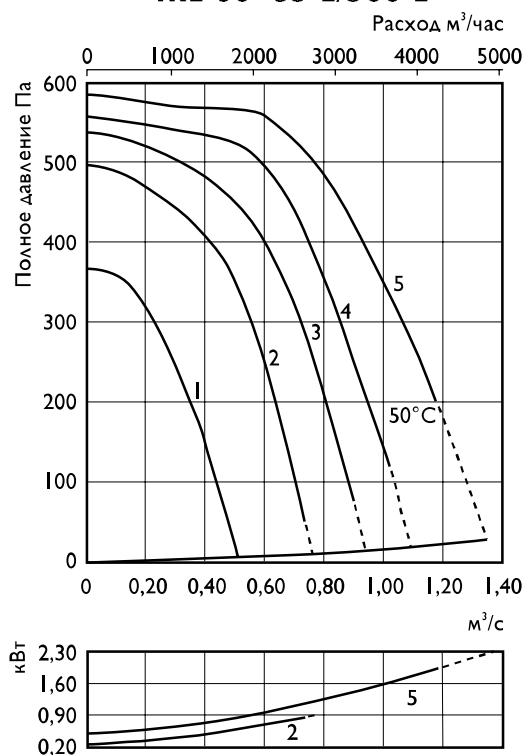

Положение на трансформаторе/кривой		5	4	3	2	1
1 фаза	В	230	170	140	110	80
3 фазы	В	400	240	185	145	95

IRE 60×35 F/500 F

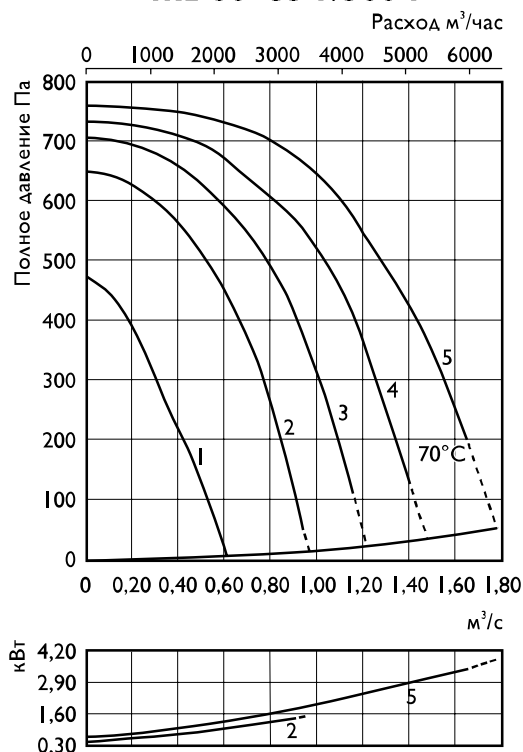


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	80×50 A 630 A	80×50 B 630 B	80×50 C 630 C
Напряжение	В/Гц	400/50	400/50	400/50
Ток	А	2,80	4,80	4,70
Ном. мощность	Вт	1200	1480	2540
Частота вращения	об/мин	660	680	890
Вес	кг	86	105	94
Схема эл. подкл.	№	4	4	4

IRE 80×50

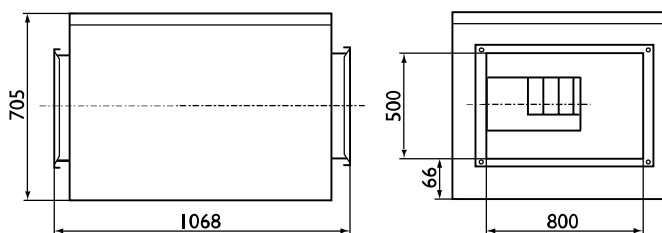

IRE 630

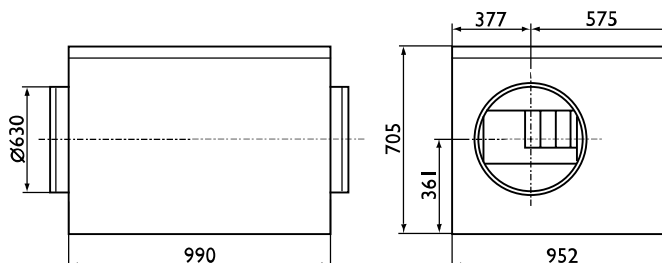

Шумовые характеристики

Тип вентилятора			L _{PA} дБ(А)	L _{WA tot}	L _{WA}							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 80×50 A	IRE 630 A	К входу	57	64	56	58	55	53	57	56	53	41
		К выходу	72	79	66	67	69	73	73	73	69	57
		К окружению	45	52	44	43	47	48	41	43	39	37
IRE 80×50 B	IRE 630 B	К входу	60	67	59	62	58	56	61	60	57	46
		К выходу	72	79	65	66	68	73	74	74	69	58
		К окружению	48	55	46	44	49	52	46	48	43	38
IRE 80×50 C	IRE 630 C	К входу	61	68	60	63	57	56	61	61	57	47
		К выходу	72	79	63	66	67	72	74	74	70	58
		К окружению	45	52	46	45	46	47	43	45	42	39


L_{WA tot} – общий уровень шума (дБ);
L_{WA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
L_{PA} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


ÖSTBERG
THE FAN COMPANY

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

IRE 80×50 A/630 A

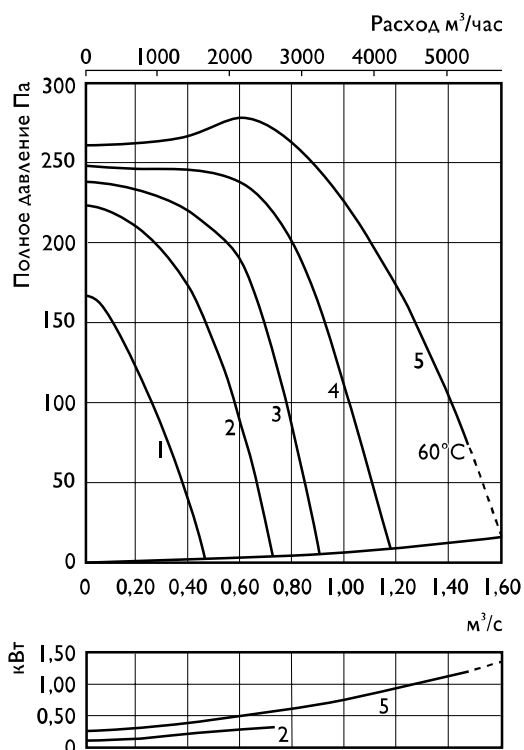


IRE 80×50 B/630 B

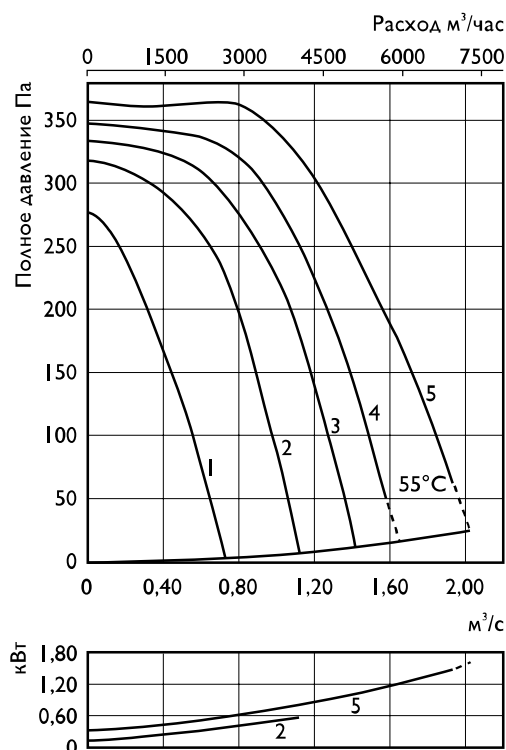

Положение на трансформаторе/кривой	5	4	3	2	1
3 фазы В	400	240	185	145	95

IRE 80×50 C/630 C

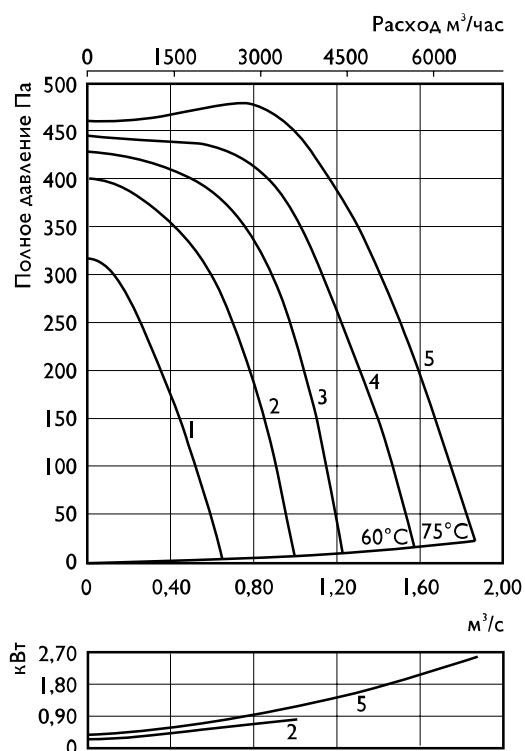


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE


Технические характеристики

Тип вентилятора	IRE	80×50 D 630 D	80×50 E 630 E
Напряжение	В/Гц	400/50	400/50
Ток	А	7,00	8,90
Ном. мощность	Вт	4000	3210
Частота вращения	об/мин	870	1390
Вес	кг	105	96
Схема эл. подкл.	№	4	4

IRE 80×50

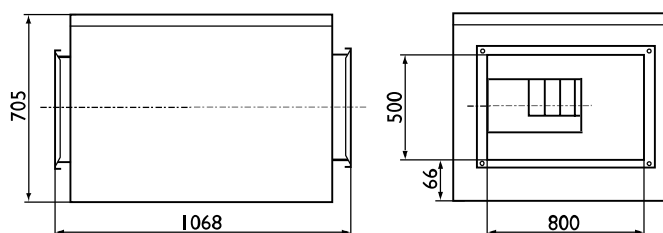

IRE 630

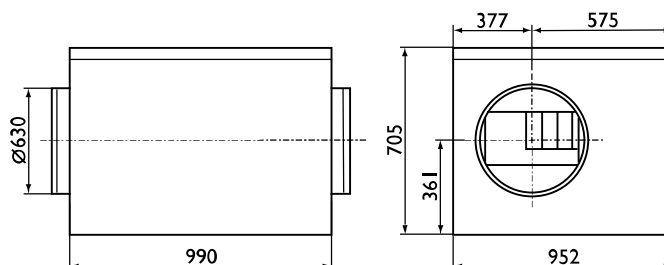

Шумовые характеристики

Тип вентилятора			L _{рА} дБ(А)	L _{wA tot}	L _{wA}							
Прямоугольный	Круглый				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
IRE 80×50 D	IRE 630 D	К входу	64	71	64	66	61	59	65	62	60	50
		К выходу	76	83	66	70	70	76	79	79	73	63
		К окружению	51	58	52	48	53	54	49	50	46	43
IRE 80×50 E	IRE 630 E	К входу	71	78	67	72	67	63	73	73	68	60
		К выходу	85	92	73	77	78	82	88	87	82	72
		К окружению	56	63	57	54	57	56	56	58	53	48


L_{wA tot} – общий уровень шума (дБ);
L_{wA} – уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
L_{рА} – уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3,0 м.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

ÖSTBERG
THE FAN COMPANY


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

IRE 80×50 D/630 D

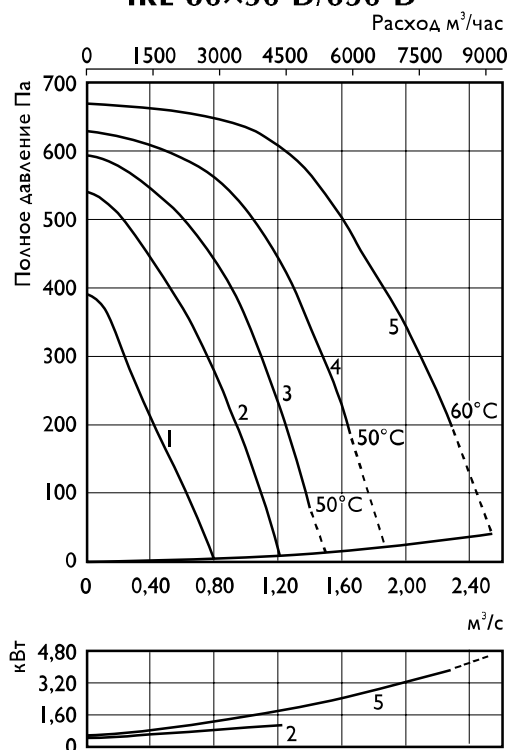

Положение на трансформаторе/кривой	5	4	3	2	1
3 фазы В	400	240	185	145	95

IRE 80×50 E/630 E

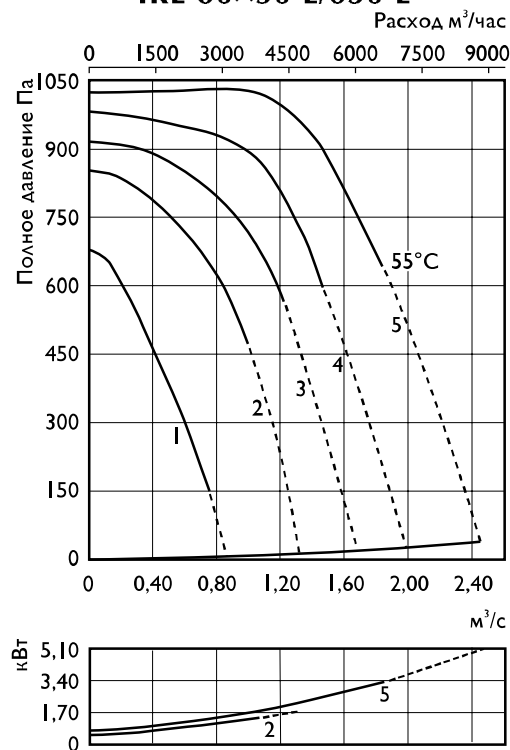

Монтаж

- * Все вентиляторы поставляются в полностью собранном виде, готовые к подключению.
- * Электрическое подключение и монтаж должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией по монтажу.
- * Электрические параметры должны соответствовать спецификации на табличке вентилятора.
- * Вся электропроводка и соединения должны быть выполнены в соответствии с правилами техники безопасности.
- * Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой подключения, приведённой на клеммной коробке, согласно маркировке клемм.
- * Вентиляторы должны быть заземлены.
- * Вентиляторы, имеющие термоконтакт с внешними выводами, всегда должны подключаться к внешнему устройству защиты двигателя.
- * Вентилятор должен быть установлен в соответствии с направлением потока воздуха (см. стрелку на вентиляторе).
- * Вентиляторы должны быть смонтированы таким образом, чтобы имелся доступ для безопасного обслуживания.

Условия работы

- * Вентиляторы не должны эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо соединение с дымоходами.
- * Вентиляторы не допускаются использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, саж, муки и т.п.
- * Вентиляторы предназначены для непрерывной работы. Не рекомендуется производить частое включение и выключение вентиляторов.

Обслуживание

Единственное требуемое обслуживание – очистка. Рекомендуется производить осмотр и очистку вентилятора каждые шесть месяцев непрерывной эксплуатации для предотвращения дисбаланса или преждевременного выхода из строя.

Перед обслуживанием убедитесь, что

- * Прекращена подача напряжения.
- * Рабочее колесо вентилятора полностью остановилось.
- * Двигатель и рабочее колесо полностью остыли.

При очистке вентилятора

- * Не используйте агрессивные моющие средства, острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением.
- * Следите, чтобы не нарушилась балансировка рабочего колеса вентилятора и отсутствовали его перекосы.
- * В случае ненормально высокого шума работы вентилятора проверьте рабочее колесо на перекос.
- * Подшипники, в случае повреждения, подлежат замене.

В случае неисправности

- * Проверить, поступает ли напряжение на вентилятор.
- * Отключить напряжение и убедиться, что рабочее колесо не заблокировано и не сработало устройство защиты двигателя (термоконтакт).
- * Проверить подключение конденсатора (однофазный). Если после проверки вентилятор не включается или перезапускается термоконтакт, свяжитесь с вашим поставщиком.
- * В случае возврата вентилятора – очистить лопасти; двигатель и соединительные провода не должны иметь повреждений; обязательно наличие письменного описания неисправности — заявления.

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE

ÖSTBERG
THE FAN COMPANY

Схемы подключения

Схема №1

~ 230 В, 1 фаза

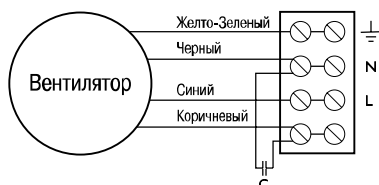


Схема №2

~ 230 В, 1 фаза

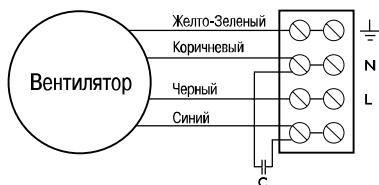


Схема №4

~ 400 В, 3 фазы

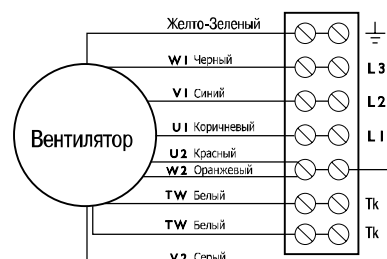


Схема №5

~ 230 В, 1 фаза


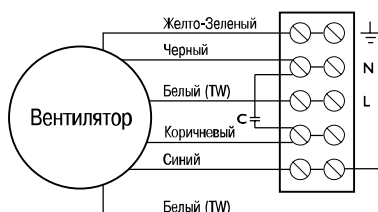


Схема №21

~ 230 В, 1 фаза

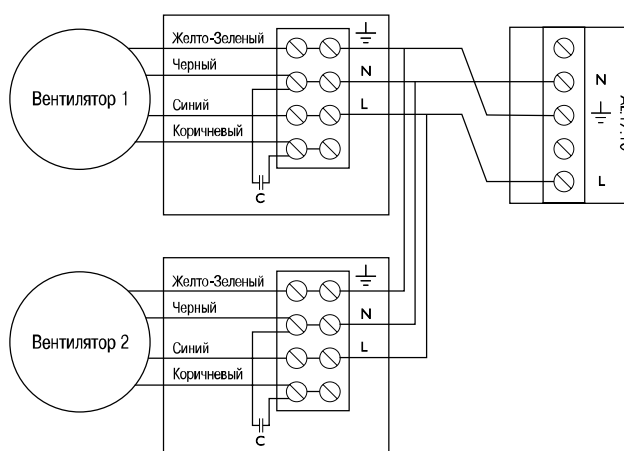

ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ IRE